


ПРОЛЕТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
МЕЖДУ ОПОРАМИ 14-15
с кабелем связи t

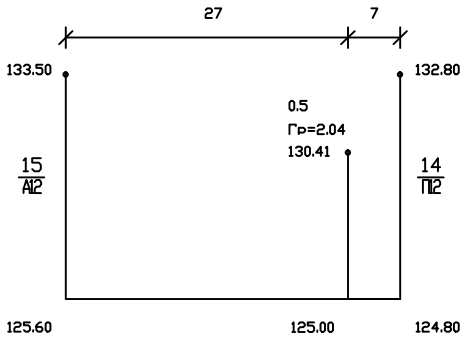


Провод СИП2А3х35+1х54,6+2х16 пролет 34м
Высота подвеса провода на опоре hн=8,0м hс=7,9м
Отметка земли Uн=124,80 Uс=125,60
Отметка провода на опорах Ун=132,80 Ус=133,50
Отметка пересекаемого кабеля связи =130,41
Провес провода - 0,5м
Требуемый габарит - 1,0м
Расчетный габарит - 2,04м

Линия соединения с л.6

Линия соединения с л.4

Инв Nподл	Взамен инв N
Подпись и дата	

Схема совмещения листов



						23.2/11(9–15/09–20)–ЭН				
						Капитальный ремонт объектов уличного освещения ул. 4–я Ягодная				
изм	кол	лист	№ док	Подпись	дата	Наружное электроосвещение		стадия	лист	листо в
Исполнил				Кизарева	06.09			Р	5	
Рук. гр.				Знойко	06.09					
				ГИП	Бровкин	06.09	План трассы ВЛИ 0,4кВ М1: 500		ООО "ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕРВИС" г. Иваново	
				Н. контр.	Корягина	06.09				